



Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza 41-306, ul. Laski 83
NIP 6292465943; KRS 0000447876
Jednostka notyfikowana/Notified body 1827
www.LTB.org.pl



tel/fax: (+48) 32 26 4 079 kom: 602 15 28 97; 608 50 66 35; 604 97 62 07
Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza nr 17 1050 1360 1000 0023 6773 9022

AB 661

Świadectwo Badań Typu do normy PN-EN 14351-1+A2 Nr 520/B – 2017 – 2

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2012 obliczenia cieplne okien drewnianych systemu


IV 92 Thermo (IV88)

opisanych w sprawozdaniu 520/B-2017, na zlecenie firmy:

„SŁOWIŃSCY” Sp. J.

ul. Wspólna 2
62-400 Słupca

Wyniki badań		
Złożenie elementów	U_f [W/m ² K]	Ψ [W/mK]
Ościeżnica /skrzydło	1,1	0,040
Ościeżnica z okapnikiem/skrzydło	1,3	0,043
IGU	0,5	
U_w [W/m ² K] dla okna 1,23 x 1,48 m	0,82	
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A2.		

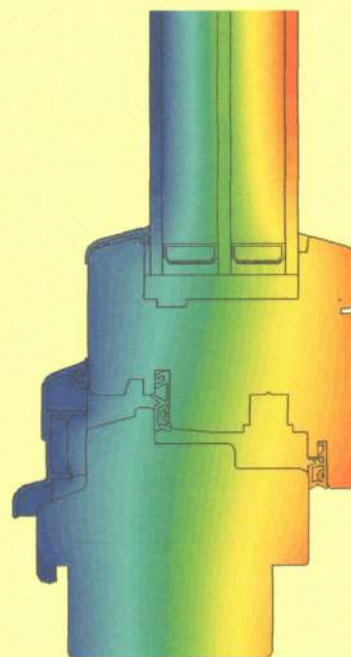

Kierownik Jakości

Maciej Żyła
Maciej Żyła



Kierownik Techniczny

Bogdan Wójtowicz
mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 21 kwietnia 2017 r.
